

## - UNUTRAŠNJA STOLARIJA zgrade stadiona-


Sve mjere obavezno uzeti na licu mjesta

Sve detalje usaglasiti s projektantom.

Boja i okov po izboru projektanta.

Okov, brave i kvake od mat nehrđajućeg čelika.

- dovratnici metalni
- vratno krilo perforirana iverica,  
završno MDF ploče , boja prema RAL-u
- u krila ugraditi cilindar bravu, osim ako nije drugačije naznačeno;
- sigurnosno ostakljenje sukladno važećem Tehničkom propisu za  
staklene konstrukcije (NN 53/2017)
- smjer otvaranja zaokretnog krila:




ZD - desno krilo



ZL - lijevo krilo


1

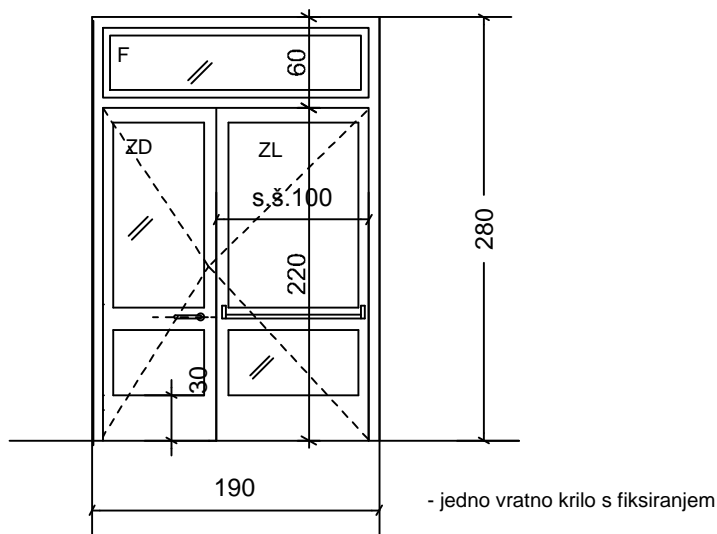

**kom 1,0**

- PRIZ: hodnik
- unutrašnja dvokrilna vrata s nadsvjetlom;
- oba vratna krila zaokretna i ostakljena, donji dio krila pun u visini 30 cm;
- širine krila nisu jednake;
- mjere prolaza s otvorenim većim krilom: s.š. / s.v. = 100/220 cm ;
- na veće krilo ugraditi panik letvu
- manje krilo s mogućnošću fiksiranja
- nadsvjetlo fiksno ostakljeno float staklom;
- ostakljenje oba krila je sigurnosnim staklom;
- g.š./g.v = 190/280 cm


2

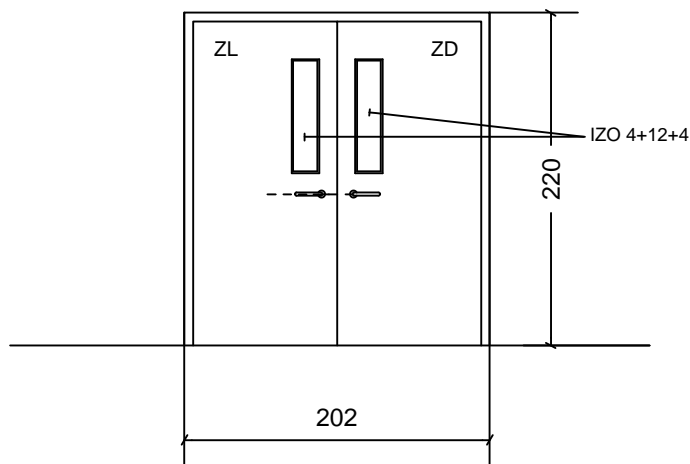

**kom 2,0**

- PRIZ: spremišta
- unutrašnja dvokrilna vrata;
- oba vratna krila zaokretna i puna, s manjim ostakljenim poljem;
- jedno krilo s mogućnošću fiksiranja
- ostakljenja krila su dvoslojnim IZO (4+12+4) staklom;
- g.š./g.v = 202/220 cm

3

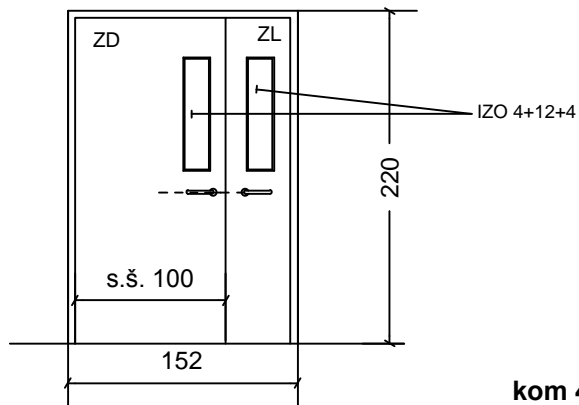

**kom 4,0**


( veće krilo=ZL = 2,0 kom)

( veće krilo=ZD = 2,0 kom)

- PRIZ: svlačionice
- unutrašnja dvokrilna vrata;
- oba vratna krila zaokretna i puna, s manjim ostakljenim poljem;
- širine krila nisu jednake: mjera prolaza s otvorenim većim krilom: s.š. = 100 cm;
- manje krilo s mogućnošću fiksiranja
- ostakljenja krila su dvoslojnim IZO (4+12+4) staklom;
- ugraditi okov za otvaranje oba krila max. 120°.
- g.š./g.v = 152/220 cm

4


SVE treba sig.st.

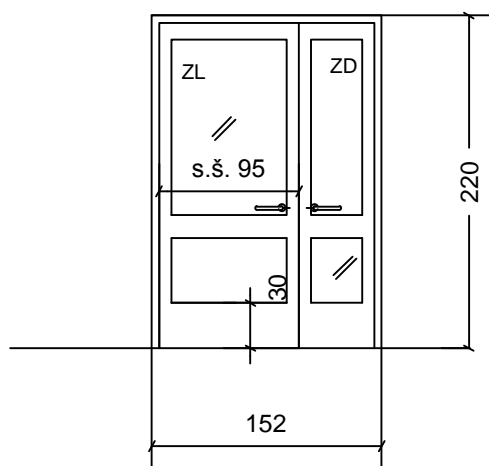

**kom 1,0**

- KAT: klupska prostorija
- unutrašnja dvokrilna vrata;
- oba vratna krila zaokretna i ostakljena, donji dio krila pun u visini 30 cm;
- širine krila nisu jednake;
- mjere prolaza s otvorenim većim krilom: s.š.= 95 cm ;
- manje krilo s mogućnošću fiksiranja
- ostakljenje krila je sigurnosnim staklom;
- g.š./g.v = 152/220 cm

5

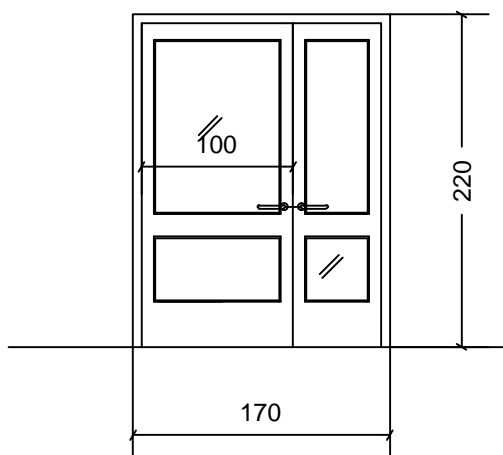


**kom 2,0**

( veće krilo=ZL = 1,0 kom)

( veće krilo=ZD = 1,0 kom)

- KAT: hodnik i teretana
- unutrašnja dvokrilna vrata;
- oba vratna krila zaokretna i ostakljena, donji dio krila pun u visini 30 cm;
- širine krila nisu jednake;
- mjere prolaza s otvorenim većim krilom: s.š.= 100 cm ;
- manje krilo s mogućnošću fiksiranja
- ostakljenje krila je sigurnosnim staklom;
- g.š./g.v = 170/220 cm

6

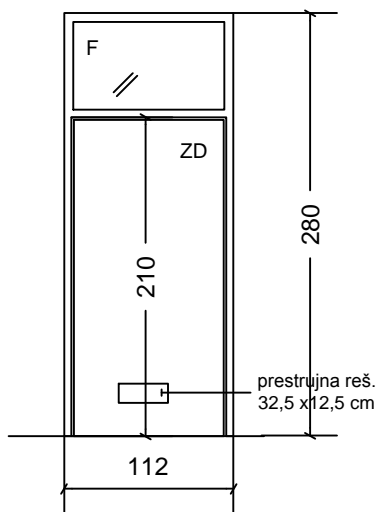


**kom 2,0**

- priz: WC - pristupačni

- unutrašnja jednokrilna vrata s nadsvjetlom;
- vratno krilo puno i zaokretno otvaranjem prema hodniku;
- s.š./s.v. prolaza = min.90 / 210 cm;
- nadsvjetlo fiksno ostakljeno float staklom;
- ugraditi pristupačnu kvaku - na visini 90 cm;
- brava s gumbom/leptirom za zaključavanje iznutra;
- brava: ugraditi i mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć !
- pri dnu krila prestrujna rešetka 32,5 x 12,5 cm
- g.š./g.v = 112/280 cm
- *elementi pristupačnosti sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti*

6a

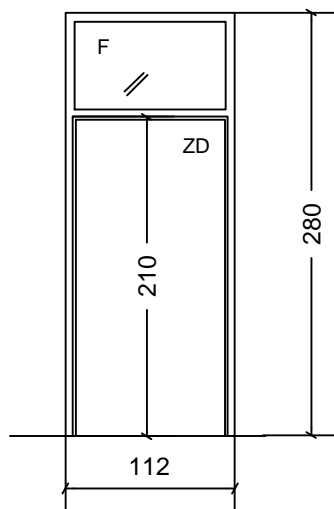


**kom 1,0 ( ZD)**

- priz: doping kontrola

- unutrašnja jednokrlna vrata s nadsvjetlom;
- vratno krilo puno i zaokretno;
- s.v. prolaza = 210 cm;
- nadsvjetlo fiksno ostakljeno float staklom;
- g.š./g.v = 112/280 cm

7

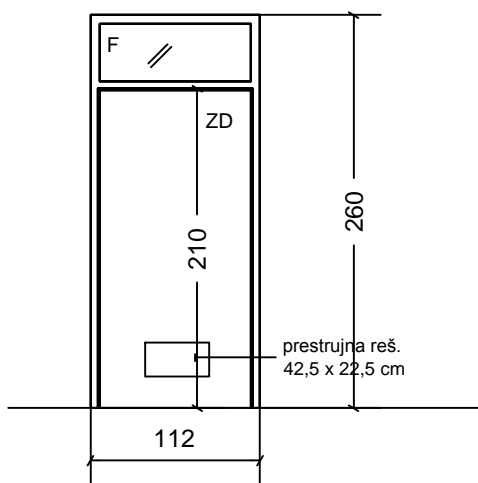


**kom 1,0 ( ZD)**

-priz: ugost. spremište

- unutrašnja jednokrlna vrata s nadsvjetlom;
- vratno krilo puno i zaokretno;
- s.v. prolaza = 210 cm;
- nadsvjetlo fiksno ostakljeno float staklom;
- pri dnu krila prestrujna rešetka 42,5 x 22,5 cm
- g.š./g.v = 112/280 cm

8

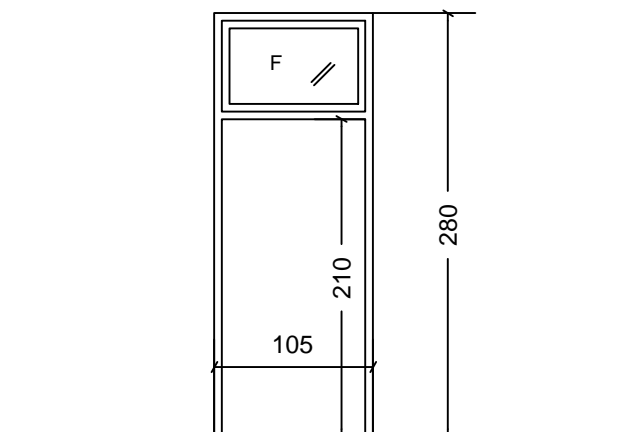

**kom 5,0**

( ZL = 1,0 kom)

( ZD = 4,0 kom)

- priz: treneri,delegat

- unutrašnja jednokrilna vrata s nadsvjetlom;
- vratno krilo puno i zaokretno;
- s.v. prolaza = 210 cm;
- nadsvjetlo fiksno ostakljeno float staklom;
- g.š./g.v = 105/280 cm


8\*

-kat: dva ureda

**kom 2,0** ( oba ZD)

- unutrašnja jednokrilna vrata s nadsvjetlom;
- u svemu isto kao sh.8, osim:
- vrata s nadsvjetlom moraju imati zvučnu izolaciju min. 32 dB

9

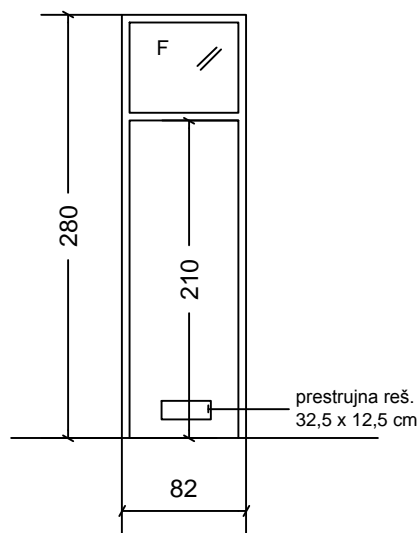

**kom 3,0**


( ZL = 1,0 kom)

( ZD = 2,0 kom)

- priz: wc uz ulazni prostor i doping wc

- unutrašnja jednokrilna vrata s nadsvjetlom;
- vratno krilo puno i zaokretno;
- s.v. prolaza = 210 cm;
- nadsvjetlo fiksno ostakljeno float staklom;
- brava za WC kabine (leptir)
- pri dnu krila prestrujna rešetka 32,5 x 12,5 cm
- g.š./g.v = 82/280 cm

10

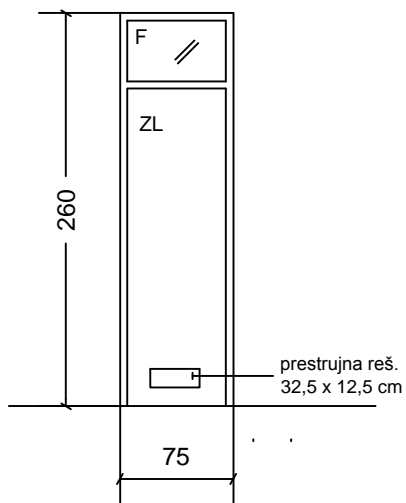


- wc ugostit.

**kom 1,0 ( ZL)**

- unutrašnja jednokrilna vrata s nadsvjetlom;
- vratno krilo puno i zaokretno;
- nadsvjetlo fiksno ostakljeno float staklom;
- brava za WC kabine (leptir)
- pri dnu krila prestrujna rešetka 32,5 x 12,5 cm
- g.š./g.v = 75/260 cm

11

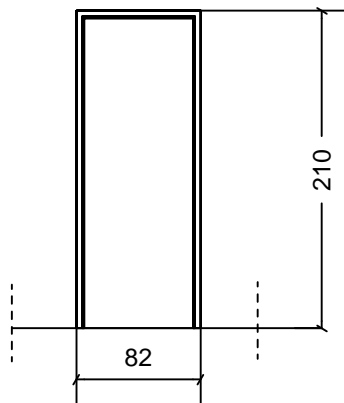


- wc sudci i treneri

**kom 4,0**

( ZL = 3,0 kom)  
( ZD = 1,0 kom)

- unutrašnja jednokrilna vrata ;
- vratno krilo puno i zaokretno;
- brava za WC kabine (leptir)
- g.š./g.v = 82/210 cm

11a

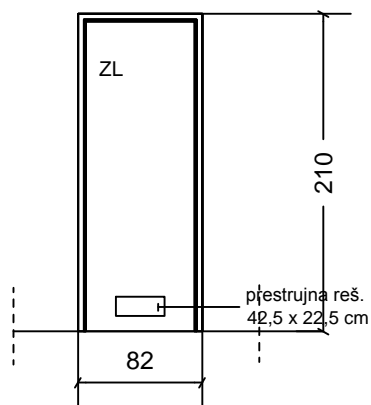

**kom 4,0** ( ZL = 2,0 kom)  
( ZD = 2,0 kom)

- wc svlačionice
- unutrašnja jednokrilna vrata ;
- u svemu isto kao sh.11, osim :
- pri dnu krila prestrujna rešetka 42,5 x 22,5 cm

11 b


- wc KAT

**kom 2,0** ( oba ZL)

- unutrašnja jednokrilna vrata ;
- u svemu isto kao sh.11, osim :
- pri dnu krila prestrujna rešetka 32,5 x 12,5 cm

12

JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA s nadsvjetlom  
I JEDNOKRILNI FIKSNI PROZOR

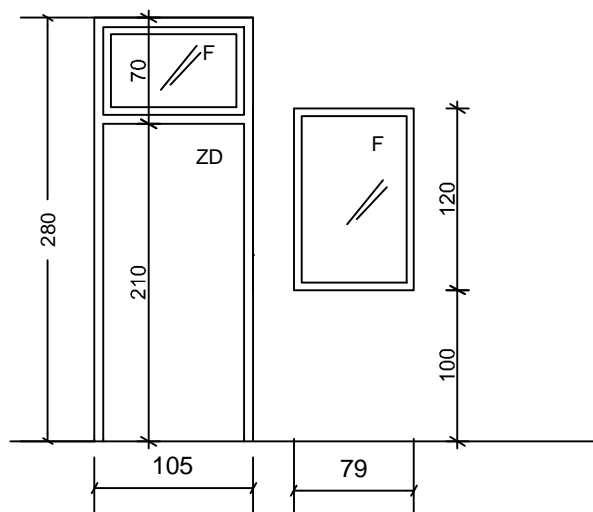


**kompleta 1,0**

- priz: kontrolna prostorija.
- dvodjelna djelomično ostakljena stijena, sastoji se od:
  - 1) jednokrilnih punih zaokretnih vrata s fiksno ostakljenim nadsvjetlom i
  - 2) od jednokrilnog fiksno ostakljenog prozora;
- s.v. vrata = 210 cm
- nadsvjetlo i prozor fiksno ostakljeni float staklom;
- g.š./g.v. = (105/280)+(79/120) cm



13

JEDNOKRILNA PUNA KLIZNA  
VRATA , s vodilicom

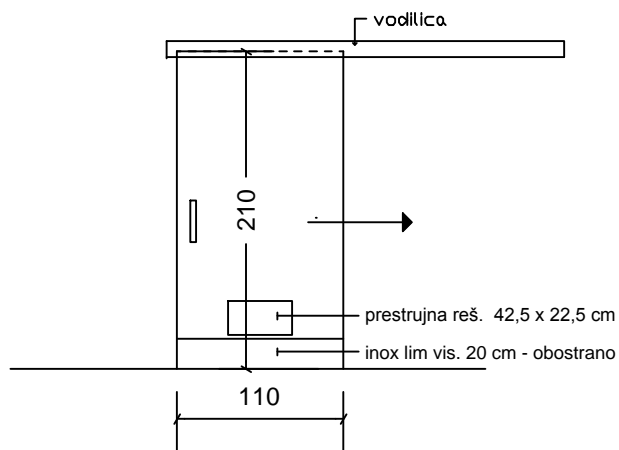

**kom 4,0**

- PRIZ: tuševi uz svlačionice

- jednokrilna klizna vrata komplet s gornjom alu.vodilicom za krilo;
- vratno krilo puno, pri dnu krila u visini 20 cm obostrano izvesti inox oblogu;
- rukohvati od nehrđ.čelika (mat) za klizna vrata bez brave: upuštena ručka otvorena i okomiti rukohvat ,
- vrata bez praga
- pri dnu krila prestrujna rešetka 42,5 x 22,5 cm
- svijetli otvor prolaza: 110/210 cm